

Технические данные моноблока МХМ

Модель: MMN114



Таблица технических данных

Характеристика	Значение
Общие данные	
Температура в камере, °С	-5...+5
Хладагент	R404a
Количество хладагента, гр.	420
Род тока	Переменный однофазный
Напряжение, В/Гц	220/50
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	18
Номинальный, А	4,9
Номинальная мощность, Вт	1169
Электрокабель силовой	ПВС 3х1,5
Электрокабель освещения	2х0,5
Освещение камеры	Светильник влагозащищённый IP53
Мощность лампы, Вт	60
Масса, кг не более	59
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	455x850x720
Конденсатор	
Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт / об/мин	16/1300
Диаметр крыльчатки, мм	254
Производительность, куб.м/час	700
Воздухоохладитель	
Количество вентиляторов, шт.	1
Мощность вентилятора, Вт / об/мин	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм	200
Производительность, куб.м/час	600
Дальность струи воздуха, м	4
Шаг рёбер, мм	5
Площадь поверхности, кв.м	4,2
Тип оттаивания	Электрическое
Потребляемая мощность оттаивания, Вт	710

Таблица подбора холодильных камер с толщиной изоляции 80мм


$T_{кв}$, °С	$T_{окр}$, °С	Q, Вт	V, м ³
5	20	2023	19
	25	1905	17
	30	1781	15
	35	1650	14
	40	1513	12
	45	1368	11
0	20	1776	15
	25	1670	14
	30	1559	13
	35	1443	11
	40	1320	10
	45	1191	8,5
-5	20	1529	12
	25	1436	11
	30	1338	10
	35	1235	9
	40	1127	8
	45	1013	6,5

$T_{кв}$ – Температура в камере,
 $T_{окр}$ – Температура окружающей Среды
 Q – Холодопроизводительность
 V – объем камеры


Габаритные размеры	Логистические данные
	<p data-bbox="1034 622 1295 656">Масса брутто – 84 кг</p> <p data-bbox="1059 689 1270 723">Объем – 0,45 м³</p>

Схема монтажа

1. Перед установкой изделия, в стенке камеры необходимо проделать пазы под швеллера и отверстие под сливную трубку

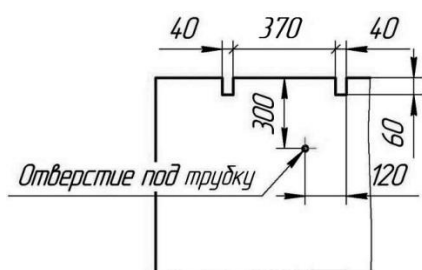

2. После установки на стенку камеры моноблок зафиксировать уголками с внутренней стороны камеры

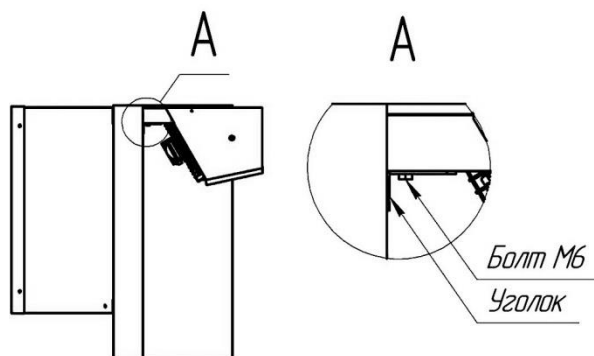

3. Установку сливной трубки производить, предварительно сняв переднюю обшивку

