

**EAC**

РОССИЯ



# Шкаф расстоечный

**«ШР-1570-16-01»**

(ТУ 28.93.15-070-64046643-2018)



## ПАСПОРТ Руководство по эксплуатации

ООО «ПищТех», г. Краснодар, 2024 г.

**В процессе производства конструкция и устройство изделия могут быть изменены в целях усовершенствования и отличаться от описанных в данном руководстве, не ухудшая потребительских свойств.**

# **ВВЕДЕНИЕ**

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание расстоячных шкафов с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

## **1. Назначение изделия**

Расстоячный шкаф предназначен для расстойки тестовых заготовок перед выпечкой на предприятиях общественного питания, самостоятельно или в составе технологических линий.

## **2. Технические характеристики**

Основные технические данные изделия приведены в таблице № 1

Таблица №1

№	Наименование параметра	Величина
		ШР-1570-16-01
1.	Номинальное напряжение, В	230
2.	Напряжение на нагревательных элементах, В	230
3.	Номинальная частота тока, Гц	50
4.	Род тока	Переменный, однофазный
5.	Номинальная мощность, кВт	2,0
6.	Время разогрева расстоячного шкафа до рабочей температуры 40 °С, мин, не более	30
7.	Максимальная температура воздуха расстоячного шкафа, °С не менее	60
8.	Пределы регулирования температуры расстоячного шкафа, °С	(+30 - +60)±5
9.	Количество уровней для противней в расстоячном шкафе, шт.	16
10.	Расстояние между уровнями, мм	80
11.	Размер противня (гастр.)*	600x400
12.	Количество камер, шт.	1
13.	Количество терморегуляторов, шт.	1
14.	Внутренние размеры камеры, мм -длина -ширина -высота	440 710 1350
15.	Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота	550 830 1580
16.	Масса шкафа, кг не более	72

Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды — 20-25 °С и относительная влажность воздуха

окружающей среды — 45-80 %.

Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм

### 3. Комплектность

Комплект поставки соответствует таблице №2.

Таблица №2

Наименование	Количество
Шкаф расстоечный, шт	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Гастроемкость GN1/1 65мм	1
Упаковка, шт.	1

### Внимание!

Установку, наладку и техническое обслуживание должны производить специалисты завода или специализированная организация, имеющая договор с заводом и лицензией на монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования и имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III. Пуско-наладочные работы и обучение производятся за отдельную плату.

### 4. Устройство и принцип работы

Шкаф расстоечный представляет собой камеру, состоящую из основания, боковых стен, задней стенки и верхней панели, пульта и двери со стеклом. На дне камеры установлен трубчатый электронагревательный элемент (далее по тексту ТЭН). Над ТЭНом устанавливается емкость для воды. По бокам камеры установлены держатели для противней. В внутренней части камеры установлен датчик терморегулятора. На пульте, в верхней части, имеется терморегулятор и индикаторы указывающие на работу ТЭНа и подключения к сети электропитания.

### 5. Выбор места установки

Расстоечный шкаф должен быть установлен в закрытом и хорошо проветриваемом помещении (не допускается его установка снаружи помещений).

Перед установкой шкафа необходимо проверить габарит его установочного места. Необходимо обеспечить свободный доступ к задней стенке шкафа для выполнения электрических подсоединений, а также для проведения операций при его эксплуатации и обслуживании. Запрещается установку шкафа в нишу.

Не рекомендуется размещения шкафа вблизи тепловых источников, фритюрниц или других источников тепла. Если это не невозможно, то необходимо выдержать следующую безопасную дистанцию, а именно: по 50 см от боковой и 70 см от его задней стенки.

Открыванию двери не должно не чего препятствовать.

## **6. Указания мер безопасности**

К обслуживанию расстоячного шкафа допускаются лица, прошедшие инструктаж по правилам эксплуатации и уходу за оборудованием.

**При установке расстоячного шкафа должно быть обеспечено надежное заземление согласно правилам устройств электроустановок напряжением до 1000 В. Заземление произвести отдельным проводом сечением не менее 10мм<sup>2</sup>, от болта заземления на корпусе шкафа(отмечен соответствующим значком)на контур заземления.**

**Запрещается размещения шкафа рядом с горючими предметами или с контейнерами, в которых находятся горючие материалы ( такие, как стены, полы из легко воспламеняемых материалов, мебель, перегородки, газовые баллоны), все они могут быть причиной возникновения пожара.**

Напольное покрытие должно соответствовать СП 29.13330.2011 «Кухни, мойки и заготовительные помещения предприятий общественного питания»

Запрещается эксплуатация расстоячного шкафа, при пустой емкости для воды.

Запрещается применять водяную струю для чистки шкафа.

Запрещено принудительно охлаждать ТЭНЫ водой.

Не эксплуатировать расстоячный шкаф имеющий сопротивление изоляции ниже 0,5 МОм. В случае падения сопротивления или увеличения тока утечки на изделии более 5 мА/кВт необходимо просушить ТЭНЫ при температуре 40 °С в течении 4-6 часов. После просушки проверить ток утечки. Проверить цепи заземления.

При работе со шкафом следует соблюдать следующие правила безопасности:

-соблюдать осторожность при открывания двери, избегать резких рывков, ударов, во избежания разбития стеклянной двери.

- во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании двери;

-при замыкании электропроводки на корпус, немедленно отключить шкаф от электросети и включить вновь только после устранения специалистами всех неисправностей;

- перед санитарной обработкой и техническим обслуживанием отключить шкаф, остыть и повесить на рукоятки коммутирующей аппаратуры плакат «**НЕ ВКЛЮЧАТЬ! – РАБОТАЮТ ЛЮДИ!**»;

- при обнаружении неисправностей вызвать специалиста по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

## **7. Порядок установки и подготовка к работе**

Распаковка, установка и испытание расстоячного шкафа должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования. После внесения шкафа с отрицательной температуры в помещение необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 6 часов.

После проверки состояния упаковки, распаковать шкаф и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2. Перед установкой изделия не забудьте закрутить регулируемые опоры. Шкаф разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под вытяжным зонтом.

Установить шкаф на полу и произвести выравнивание его положения с помощью регулируемых опор. Установить направляющие полки в стойки.

Проконтролировать положение дверей, зазор между дверьми должен быть равномерный, двери должны находиться на одной высоте, должны свободно открываться. При необходимости произвести регулировку положения дверей:

- перекос дверей, чаще всего возникают из-за неровности полов и перекоса шкафа. Необходимо выровнять положение шкафа на полу, путем регулировки опор шкафа;  
-также небольшой перекос двери возможно отрегулировать поворотом петли;

### **Подключение должен производить специалист по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.**

Подключить штепсельную вилку с соответствующую розетку (розетка должна быть подходящей для штепсельной вилки поставляющей с шкафом, также она должна выдерживать нагрузку, предусмотренной для шкафа. Величина нагрузки указана в табличке технических данных). Также необходимо подключить провод заземления к болту заземления на задней панели шкафа.

Перед началом эксплуатации шкафа, необходимо полностью удалить защитную пленку с поверхности внешних и внутренних стенок шкафа. Для просушки (прокалки) ТЭНов необходимо прогреть печь при температуре 40°C в течение 2-х часов.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ :**

*обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислотные и щелочные соединения, а также хлоркой.*

***ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.***

## **8. Порядок работы**

Работу с шкафом производить в следующем порядке:

Проверить целостность и надежность заземления. Заполните водой емкость в нижней части камеры расстоячного шкафа. Включите автоматический выключатель в распределительном щиту. При подаче напряжения, загорится световой индикатор белого цвета на пульте. С помощью ручки терморегулятора установите требуемую температуру в камере. При работе ТЭНа будет гореть зелёный световой индикатор. Перед проведением расстойки, шкаф необходимо прогреть до выставленной температуры. Также надо иметь в виду, что после выключения ТЭНа имеет место явления тепловой инерции (увеличения внутренней температуры шкафа на 5-7 C°).

Вода в ванне необходима для создания необходимой влажности в камере.

После окончания работы ручки терморегулятора перевести в положение «0», отключить автоматический выключатель и произвести санитарную обработку рабочей поверхности после их остывания.

*Необходимо соблюдать порядок включения, выключения расстоячного шкафа. А именно в начале работы включить автоматический выключатель, после включаем терморегулятор (с «0» положения на требуемую температуры). При выключении переводим терморегулятор в положение «0», после выключаем автоматический выключатель.*

## **9. Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III – V разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьего.

В процессе эксплуатации шкафа необходимо выполнять следующие виды работ в системе «технического обслуживания и ремонта»:

ТО – регламентированное техническое обслуживание – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности оборудования;

ТР – текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности шкафа и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность ТО — 1 раз в мес.; ТР — при необходимости.

При регламентированном техническом обслуживании должны быть выполнены следующие виды работ:

- выявить неисправности изделия, опросив обслуживающий персонал;
- подтянуть и зачистить, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей изделия;
- подтянуть, при необходимости, крепление сигнальной арматуры, облицовок, терморегуляторов при наличии;
- проверить целостность оболочки шнура питания;
- проверить целостность электропроводки, заземления, эквипотенциального провода (при наличии) внешним осмотром;
- проверить сопротивление цепи заземления. От зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление цепи заземления изделия должно быть не более 0,05 Ом.
- проверить четкость фиксации пакетных переключателей в различных положениях;
- произвести при необходимости замену вышедших из строя комплектующих изделий;

Перед проверкой контактных соединений, крепления терморегуляторов и сигнальной арматуры, отключить изделие от электросети выключением автоматического выключателя цехового щита, повесить на рукоятку коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди».

Периодически при необходимости производить санитарную обработку расстоячного шкафа, удалять жир и другие загрязнения с поверхности расстоячного шкафа теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

*Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в*

*неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.*

Содержание работ при регламентированном техническом обслуживании приведены в таблице 3.

Таблица №3

Наименование	Метод проверки	Технические требования и параметры
Техническое состояние креплений ТЭНов, регуляторов температурного режима, облицовки каркаса.	Визуальный осмотр	Механически надежно закреплены.
Состояние контактных соединений токоведущих частей и заземления.	Произвести чистку	Контактное соединение токоведущих частей и заземления должно обеспечивать надежность контактов в условиях переменного температурного режима шкафа жарочного.
Сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом шкафа	При отключенном шкафе произвести мегомметром с испытательным напряжением 1000 В	Сопротивление изоляции в холодном состоянии не ниже 0,5 МОм

## 10. Возможные неисправности и методы их устранения

Все неисправности, вызывающие отказ, указаны в таблице 4

Таблица 4.

Наименование неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Переключатели включены - ТЭНЫ не нагреваются	Отсутствует напряжение на вводе шкафа	Подать напряжение
Не достигается необходимая температура в камере жарочного шкафа	Неисправны ТЭНЫ или терморегулятор	Заменить ТЭНЫ заменить терморегулятор.

## 11. Упаковка транспортировка и хранение

Для транспортировки расстоечный шкаф установлен на деревянный поддон, обтянут стрейч-пленкой и упакован в картонный короб. Эксплуатационная документация уложены в внутрь расстоечного шкафа .

Транспортировка шкафа допускается любым видом транспорта в закрытом объеме с соблюдением правил перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре завода-изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °C.

## **12. Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях**

Изготовитель гарантирует соответствие расстоячного шкафа всем требованиям технических условий ТУ 28.93.15-070-64046643-2018 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы расстоячного шкафа не менее 10 лет.

**РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА 8 НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТАМИ ПО ГАРАНТИИ И ПРОИЗВОДЯТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ РЕМОНТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ НИМИ.**

**В СЛУЧАЕ НЕПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ:**

- 1. Неправильном подключении электрооборудования расстоячного шкафа**
- 2. Неправильной эксплуатации**
- 3. Наличии механических повреждений на изделии**
- 4. Внесении изменений в конструкцию изделия и изменениях в коммутации электросоединений.**

### **13. Свидетельство о приемке**

Расстоечный шкаф «\_\_\_\_\_» соответствует техническим условиям ТУ 28.93.15-070-64046643-2018 и признан годным к эксплуатации.

**Заводской номер** \_\_\_\_\_

**Дата выпуска** \_\_\_\_\_

М.П.

**Подпись лиц, ответственных за приемку:**

**Сборку изделия произвел** \_\_\_\_\_

**Подключение изделия (эл. часть) произвел** \_\_\_\_\_

**Контроль сопротивления заземления произвел** \_\_\_\_\_

**Контроль качества изделия произвел** \_\_\_\_\_

### **13. Свидетельство об упаковке**


Расстоечный шкаф «\_\_\_\_\_» упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией ООО «ПищТех».

**Дата упаковки** \_\_\_\_\_ М.П.

**Упаковку произвел** \_\_\_\_\_

**Изделие после упаковки принял** \_\_\_\_\_

## Схема электрическая принципиальная ~220В

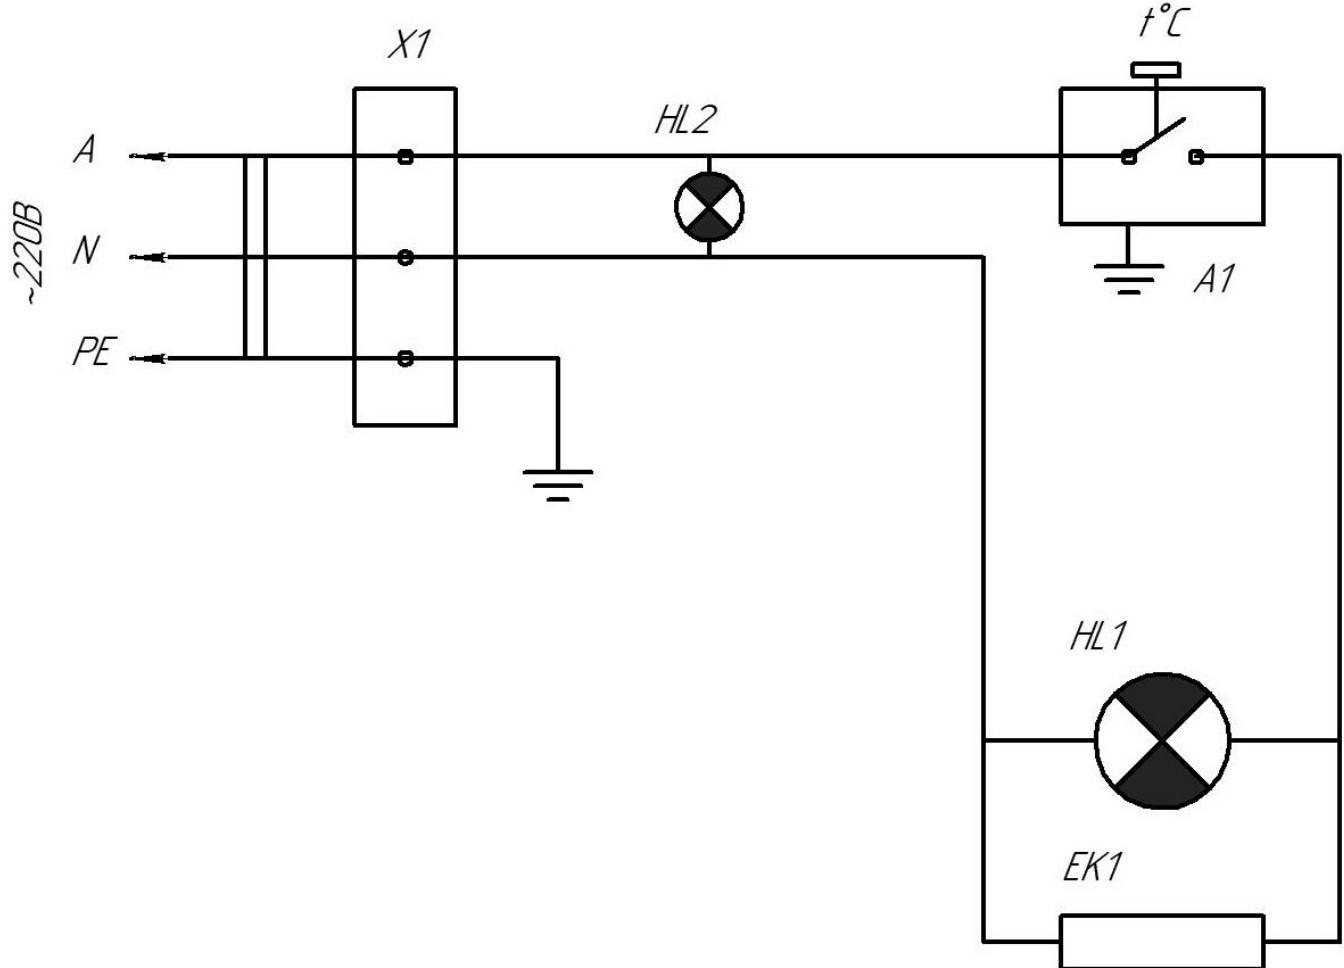

Поз.Обозначение	Наименование	Кол-во
EK1	ТЭН 194В10/2,0 Т220 (4683-00 внутренний)	1
A1	Регулятор температуры	
HL1	Световой индикатор S64312.02В6 (зелёный)	1
HL2	Световой индикатор S64411.02В6 (белый)	1
X1	Блок зажима винтовой	1
	Еволвилка 16А	1

## **Дополнительные сведения о товаре**

1. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B85330/23 от 22.06.2023
2. Изготовитель: ООО «ПищТех»  
юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.14, лит. Б, оф. 7  
факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2
3. Перечень авторизованных сервисных центров компании  
ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:



Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-17-00 +7 (989) 800-91-83 +7 (861) 241-10-29 <a href="mailto:service@zavod-pt.ru">service@zavod-pt.ru</a>
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 <a href="mailto:samara@zavod-pt.ru">samara@zavod-pt.ru</a>
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 <a href="mailto:sochi@zavod-pt.ru">sochi@zavod-pt.ru</a>
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 <a href="mailto:ekt@zavod-pt.ru">ekt@zavod-pt.ru</a>

**По вопросам технического обслуживания, претензий по  
качеству и за консультацией обращаться по адресу:**

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,  
350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,  
+7 (861) 228-98-25, доб. 155      +7 (988) 594-86-06,  
[service@zavod-pt.ru](mailto:service@zavod-pt.ru)

# Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 <a href="mailto:ekt@zavod-pt.ru">ekt@zavod-pt.ru</a>
г. Красноярск	ул. 9 Января, д. 23	+7 (391) 231-65-00 <a href="mailto:kry@zavod-pt.ru">kry@zavod-pt.ru</a>
г. Новосибирск	пер. Комбинатский, д. 3, корп. 4	+7 (383) 239-50-87 <a href="mailto:nsk@zavod-pt.ru">nsk@zavod-pt.ru</a>
г. Ростов-на-Дону	ул. Вавилова, д. 68	+7 (863) 311-59-25 +7 (918) 555-91-70 +7 (989) 620-45-79 <a href="mailto:rnd@zavod-pt.ru">rnd@zavod-pt.ru</a> <a href="mailto:rnd3@zavod-pt.ru">rnd3@zavod-pt.ru</a>
г. Саратов	ул. Астраханская, д. 43, корп. 5	+7 (845) 244-81-94 <a href="mailto:saratov@zavod-pt.ru">saratov@zavod-pt.ru</a>
г. Ставрополь	ул. Октябрьская, д. 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корп.	+7 (918) 869-79-79 <a href="mailto:stv@zavod-pt.ru">stv@zavod-pt.ru</a>
г. Волгоград	ул. Чистоозерная, д. 6	+7 (844) 298-73-13 <a href="mailto:volg@zavod-pt.ru">volg@zavod-pt.ru</a>
г. Казань	ул. Журналистов, д. 54	+7 (843) 226-87-84 <a href="mailto:kazan@zavod-pt.ru">kazan@zavod-pt.ru</a>
г. Люберцы	ул. Электрификации, д. 26 В	+7 (495) 227-73-50 <a href="mailto:moscow@zavod-pt.ru">moscow@zavod-pt.ru</a>
г. Оренбург	ул. Монтажников, д. 21	+7 (3532) 45-74-74 <a href="mailto:orenburg@zavod-pt.ru">orenburg@zavod-pt.ru</a>
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 <a href="mailto:samara@zavod-pt.ru">samara@zavod-pt.ru</a>
г. Омск	ул. Енисейская, 1Г (1Б к4)	+7 (3812) 20-90-77 <a href="mailto:omsk@zavod-pt.ru">omsk@zavod-pt.ru</a>
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, д. 24	+7 (473) 232-36-06 <a href="mailto:vobs@zavod-pt.ru">vobs@zavod-pt.ru</a>
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-10-26 +7 (861) 241-10-27 <a href="mailto:tz@zavod-pt.ru">tz@zavod-pt.ru</a> – оборудование +7 (861) 241-10-28 +7 (918) 348-61-97 <a href="mailto:tr@zavod-pt.ru">tr@zavod-pt.ru</a> – мебель и магазиностроение +7 (918) 290-25-85 <a href="mailto:storchak@zavod-pt.ru">storchak@zavod-pt.ru</a> - посуда <a href="mailto:at@zavod-pt.ru">at@zavod-pt.ru</a> – онлайн- кассы и автоматизация <a href="mailto:zip@zavod-pt.ru">zip@zavod-pt.ru</a> – запасные части
г. Краснодар	ул. Уральская, д.126/4	+7 (918) 240-03-96 <a href="mailto:zakaz3@zavod-pt.ru">zakaz3@zavod-pt.ru</a>
г. Нижний Новгород	ул. Бекетова, д. 13П	+7 (831) 424-20-15 <a href="mailto:nn@zavod-pt.ru">nn@zavod-pt.ru</a>
г. Пятигорск	ул. Ермолова, д.16, строение 1	+7 (918) 768-39-13 <a href="mailto:ptg@zavod-pt.ru">ptg@zavod-pt.ru</a>
г. Санкт-Петербург	ул. Софийская, д. 14, литер А	+7 (812) 921-31-17 <a href="mailto:spb@zavod-pt.ru">spb@zavod-pt.ru</a>
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 <a href="mailto:sochi@zavod-pt.ru">sochi@zavod-pt.ru</a>
г. Уфа	ул. Ростовская, д. 18	+7 (347) 294-46-36 <a href="mailto:ufa@zavod-pt.ru">ufa@zavod-pt.ru</a>
г. Алматы	ул.Муратбаева 63 (угол улицы Макатаева)	+7(727) 753-34-34 +7(727) 351-60-61 <a href="mailto:kz@zavod-pt.ru">kz@zavod-pt.ru</a>
г. Бишкек	ул. Лермонтова, д. 12	+996 (500) 44-99-77 <a href="mailto:kg6@zavod-pt.ru">kg6@zavod-pt.ru</a> + 996 (555) 44-99-77 <a href="mailto:kg3@zavod-pt.ru">kg3@zavod-pt.ru</a> +996 (312) 97-35-70
г. Симферополь	ул. Бородина, д. 12 лит.3	+7 (978) 972-42-99 <a href="mailto:krim2@pt-proekt.ru">krim2@pt-proekt.ru</a> <a href="mailto:krim3@pt-proekt.ru">krim3@pt-proekt.ru</a>
г. Ташкент	Учтепинский район, улица Фарҳадская, 8 блок	+998 (99) 353-47-71 +998 (99) 353-47-72 +998 (99) 353-47-73 <a href="mailto:uz@zavod-pt.ru">uz@zavod-pt.ru</a>



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПишТех"

Место нахождения: 350033, Россия, город Краснодар, улица Ставропольская, 14, литер Б, офис 7

Адрес места осуществления деятельности: 353210, Россия, Краснодарский край, Динской район,

станица Новотитаровская, улица Луначарского, 1/2, СПН №102308000640, тел/факс: 8-861-2411700,

е-mail: info@zavod-pt.ru

в лице Генерального директора Чистякова Евгения Владимировича

заявляет, что

Шкаф расстоечный типа ШР для предприятий общественного питания.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПишТех"

Место нахождения: 350033, Россия, город Краснодар, улица Ставропольская, 14, литер Б, офис 7

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353210, Россия, Краснодарский край,

Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, 1/2

продукция изготовлена в соответствии с

ТУ 28.93.15-070-64046843 2018 "Шкаф расстоечный типа ШР для предприятий общественного питания.

Технические условия."

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС 8419 81 800 C

Серийный выпуск

соответствует требованиям

технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола сертификационных испытаний № 0512-33-23 от 16.06.2023 года, выданного испытательным центром

аппаратуры и оборудования Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр

стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области", регистрационный номер аттестата

аккредитации RA.RU.21ME22

Схема декларирования соответствия - Зд.

Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.292-94 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование электротехническое и аптечно-испарительное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний", п.п. 3.1, 3.5, 3.4, 3.5, 3.9, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20-3.23

ГОСТ 12.2.203-91 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности", п.л. 2.1.1-2.1.4, 2.1.7, 2.1.9-2.1.11, 2.1.11.1, 2.1.17, 2.1.19, 2.1.19.1, 2.3.1, 2.3.9, 2.3.12

ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335.2-40-88) "Безопасность бытовой и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания" п.л. 6.1, 7.1, 7.6, 7.7, 7.9-7.14, 8.1, 8.5-8.7, 10.1, 11.2, 11.4, 11.8, 12.1, 12.2, 13.1-13.3, 15.3, 15.4, 15.1-15.4, 18.1-18.4, 18.11, 23.1, 21.1, 22.1, 22.6, 22.11, 22.13, 22.16, 22.21, 22.30, 22.32, 22.35, 22.101, 23.1, 23.2, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 24.1-24.4, 24.8, 24.11, 24.12, 25.1, 25.4-25.6, 25.8, 25.9, 25.11, 26.1, 26.2, 26.4-26.8, 26.8, 26.11-26.13, 27.1-27.5, 28.1, 28.3-28.5, 29.1, 30.1-30.3, 31.1, 32.1.

Условия хранения по группе 3 ОК3 ГОСТ 15100 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

Срок хранения 1 год, назначенный срок службы не менее 10 лет.

Декларация о соответствии распространяется на указанную серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отбранного образца, прошедшего испытания, дата изготовления образца: апрель 2023 года.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по

21.06.2028

включительно



Чистяков Евгений Владимирович

(ФИО, засигнато)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии:  
ЕАЭС N: RU Д-RU.РA04.B.85330/23

Даты регистрации декларации о соответствии

22.06.2023